



ZP/PN/4/2011/DIR/16 - Odpowiedzi na zapytania1

Wrocław, dnia 28.03.2011 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE.

Nr sprawy: ZP/PN/4/2011/DIR

Szanowni Państwo,

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa sp. z o.o. we Wrocławiu uprzejmie informuje, że w dniach 24.03.2011 r. - 25.03.2011 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na Dostawę, montaż i uruchomienie dźwigu osobowo – towarowego w budynku „Hala Stulecia” w zespole WP Hala Ludowa we Wrocławiu ul. Wystawowa 1 i zgodnie z art. 38 ust.1 pkt.3, 1a, i 2 - Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zm.), poniżej podajemy ich treść i udzielamy odpowiedzi:

Lp.	Pytania	Odpowiedzi
Zapytania dot. zapisów w SIWZ		
W nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w internecie i przedstawionej SIWZ, dotyczącej przedmiotowego przetargu, niniejszym prosimy o wyjaśnienie:		
1.	<p>Pytanie nr 1: IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 czerwca 2011 r. Kiedy Zamawiający przewiduje podpisanie umowy? Określenie terminu realizacji bez określenia terminu podpisania umowy nie może być kryterium SIWZ. Z uwagi na to, że przedmiot przetargu wymaga określonego procesu technologicznego na wytwarzanie i kompletację dźwigu, montaż dźwigu w gotowym szybie, opracowanie i uzgodnienie dokumentacji techniczno – odbiorowej dźwigu w UDT, który z reguły wynosi 12 + 14 tygodni niezbędne jest określenie terminu podpisania umowy pozwalające oferentowi ocenić czy będzie w stanie wywiązać się z warunków przetargu.</p>	<p>Wybór Wykonawcy nastąpi po ostatecznym rozstrzygnięciu postępowania, bez zbędnej zwłoki po stronie Zamawiającego. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą w terminie określonym w art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przypomina, że termin realizacji przedmiotu zamówienia <u>nie jest kryterium</u>, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w niniejszym postępowaniu.</p>
2.	<p>Pytanie nr 2: XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert. b) czas naprawy gwarancyjnej (w godzinach) – 20%/pkt.</p>	<p>Zamawiającemu nie chodzi o czas reakcji a chodzi o: jak to zostało opisane w wymaganiach – Dział III.2 pkt.2e SIWZ o czas naprawy gwarancyjnej, który nie może być dłuższy jak 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii faksem i telefonicznie;</p>



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

	Jak rozumieć powyższy zapis? Czy chodzi o reakcję serwisu (w godzinach) na zgłoszenie awarii, czy faktyczny czas wykonania naprawy (niemożliwy do oszacowania bez znajomości zakresu uszkodzeń).	
3.	Czy na przekroju 2-2 jest zaprojektowany strop (rys. z przekrojami pionowymi szybu - szyb windowy W-02)	Zamawiający w załączeniu zamieszcza na stronie internetowej www.halaludowa.wroc.pl ; dodatkowy obowiązujący rysunek naszybia W-02.
4.	Proszę o wyjaśnienie wysokości nadszybia jaka będzie czy 2840 czy 3220? Proszę o sprecyzowanie szerokości drzwi 900 x 2000 czy 1000 x 2000 i w jakim ma być wykonaniu – nierdzewna czy malowana proszkowo i czy mają być w jakiej klasie odporności?	Wysokość nadszybia wynosi 3220mm-70mm (warstwy wykończeniowe) = 3150mm. Szerokość drzwi to 1000mm - wykończenie wg specyfikacji stal nierdzewna np. Asturias Satin lub podobna. Drzwi nie mają wymagań klasy pożarowej - znajdują się w jednej strefie pożarowej.
5.	Czy w ramach zamówienia Wykonawca ma wykonać doprowadzenie zasilania dźwigu do górnej części szybu? Jeżeli tak to jaka jest odległość od rozdzielni budynku do szybu?	NIE.
6.	Czy Wykonawca ma Wykonać oświetlenie w szybie?	NIE.

Zamawiający informuje, iż, zmiana treści SIWZ nie spowodowała zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie podlega obowiązkowi zamieszczenia zmiany w Biuletynie Zamówień Publicznych.


Przedstawione wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, gdyż powyższe wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie wymagają dodatkowego czasu na ich wprowadzenie do oferty, a stanowią jedynie doprecyzowanie wymogów Zamawiającego. Terminu składania ofert, pozostaje bez zmian tj. do dnia **31.03.2010 r. do godz. 09:30.**

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którym Zamawiający przekazał SIWZ;
- 2) a/a

KIEROWNIK
Działu Inwestycji i Rozwoju
Daniel Czerek

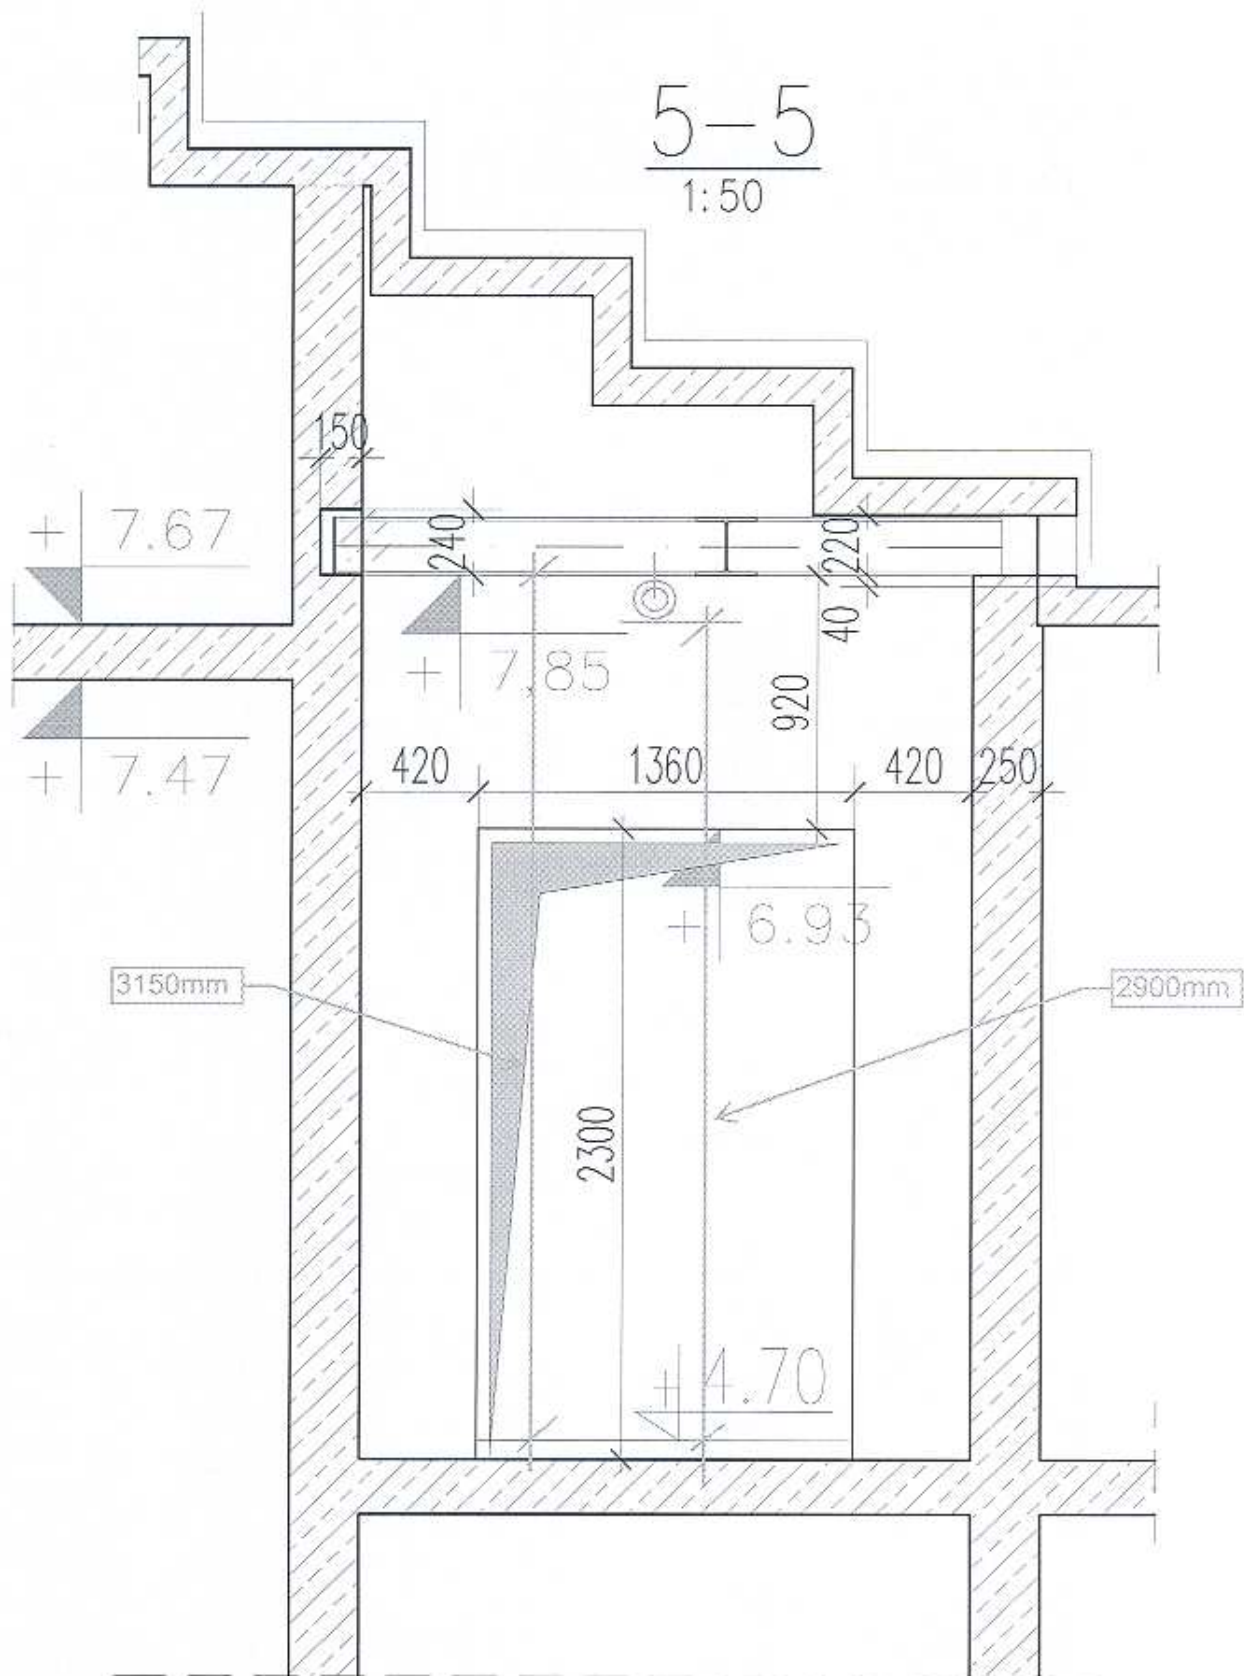

Nadszybie W-02